

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

"23" марта 2021 года
(дата составления акта)
«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района" Потапешкина Ксения Евгеньевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителем индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки ч. саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарно-безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. На дверях склада вещей отсутствует табличка с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12);

2. Помещение склада вещей не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

3. Отсутствуют локальные и секционные планы эвакуации людей при пожаре (спальные помещения, секция для мальчиков, секция для девочек). (ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1) п. 6.2.1);

4. На дверях, отделяющих лестничную клетку от поэтажных коридоров 1-го этажа здания (левое и правое крыло), отсутствуют доводчики и уплотнения в притворах. (Федеральный закон 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 4, 5 и 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7);

5. Двери второго эвакуационного выхода из помещения актового зала открываются не по направлению выхода из здания. (Федеральный закон 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 4, 5 и 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22);

6. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17 «б»);

7. Отделка пола в коридорах, спальнях помещений и секциях выполнена материалами пожарной опасности (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. (Федеральный закон 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 5, 49, 52 и ч.6 ст. 134 табл. 28);

8. Ширина горизонтальной входной площадки перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически ширина двери 0,83 м, ширина площадки 119 см, при необходимой 125 см. (Федеральный закон 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.21);

9. Имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) 21 В (ОУ-2) не соответствуют предъявляемым требованиям (рангу модельного очага пожара). Необходимо наличие огнетушителей 55 В (ОП-4). (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 397 приложение 1).

Характер нарушений: обеспечение безопасности людей, ограничение распространения пожара.

Лицо, допустившее нарушения: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района"

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.~~

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.~~

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 9/1/1 от 23.03.2021 года, форма проверочного листа, объяснение Потапешкиной К.Е.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Нижнесергинского МР, Бисертского ГО
по пожарному надзору Дунай Олег Александрович

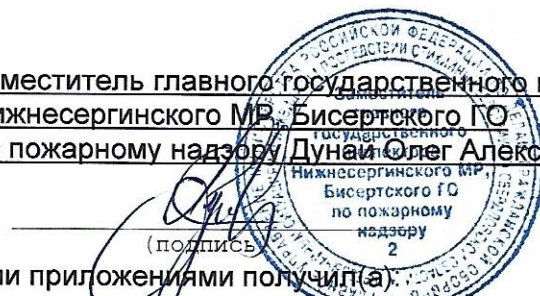

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора государственного казенного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области
"Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Нижнесергинского района"
Потапешкина Ксения Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" 03 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)