

специалисты:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах», Испытательный лабораторный центр (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512086, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016)

Лисина Тамара Алексеевна

Заведующий ЛКБФ, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Старикова Ирина Николаевна

Химик-эксперт медицинской организации, заведующий ЛКХиФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

Погадаева Мария Адольфовна

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Аксенова Виктория Валерьевна

Заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Карпова Нина Викторовна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Шихова Ольга Борисовна

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

Пелевин Сергей Михайлович

Помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

		Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	19.02.2025 г., № П-14/00445-25 от 19.02.2025 г.
5) Экспертиза	С 17.02.2025 г. по 25.02.2025 г.	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32	Экспертное заключение № 66-20-14-15/15-450-2025 от 25.02.2025 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение № 4 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения

1. Копия приказа о принятии на должность директора Соколову В.А. , от 01.08.2023г.№ 23 на 1 листе;
2. Копия приказа №54 от 17.02.2025 О назначении ответственных лиц на 1 листе;
3. Заверенный список сотрудников ГАСУСО СО «Боровской дом-интернат» на 3 листах;
4. Копия паспортов сотрудников учреждения на 45 листах;
5. Копии протоколов лабораторных испытаний, выданные ИЛЦ Талицкого филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.512086 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.02.2016 года;
6. Копии плана вакцинации сотрудников;
7. Копии договора на оказании услуг по обращению с ТКО № 31480402 от 07.12.2024: №31480406 от 01.2024г. АО» Специализированная автобаза»;
8. Копия договора по проведению дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке с ООО «Тройка-сервис» № 210/211 от 01.02.2024г.;
9. Копия договора порядка и акта сдачи – приема выполненных работ по дератизации дезинсекции, акарицидной обработке;
10. Копии инструкции по использованию технологического оборудования;
11. Копия инструкции схем и применения дезинфицирующих средств;
12. Копия сведений о проведении медицинских осмотров вновь поступивших для проживания в учреждении;
13. Копия журнала осмотра на педикулез;
14. Копия протокола лабораторных испытаний вентиляции от 17.05.2023г., проведенные ТРВДПО;
15. Копия схемы утилизации медицинских отходов от 22.01.2025г.

12. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (623622, Свердловская обл., Талицкий район, д. Бор, Пыбелы ул., 10)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопрос чек/лис
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	<p>Помещение прачечной в котором имеются источники выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции. Для удаления избытков влаги из помещения в стеновой раме вмонтирован вентилятор. Согласно "СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" система вентиляции - комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок, устройств, воздухопроводов, осуществляющих обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения. Имеющийся вентилятор в стене не позволяет квалифицировать его как систему вентиляции, так как отсутствуют базовые принципы определения системы вентиляции: отсутствует воздухопровод, функционально связанный с оборудованием и установками, устройствами для удаления избытков тепла, влаги, вредных веществ из рабочей зоны помещения. Юридическим лицом не обеспечен контроль работы системы вентиляции прачечной с инструментальными измерениями объемов вытяжки. Так предоставленный протокол испытаний от 04.06.2024 г. содержит сведения об исправности системы дымового и газового вентиляционного канала. Сведений об инструментальных измерениях объемов вытяжки, запрошенные п. 16 п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 13.02.2025 г. № 66-14-15/07-68-2025 не предоставлены, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.</p>	8
2.		2.7	ст.24 п.1	<p>Покрытия поверхности пола и стен в помещении изолятора, имеют дефекты в виде повреждений и не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: при входе в изолятор на поверхности сопряжения пола и стены имеется</p>	устран о

*Объемы
востановки
кратности обмена
воздуха,
инструментально
- аккредитованы.*

				<p>щель, размером с 1 см., за батареей отсутствует отделка поверхности стен из материалов, пригодных к обработке - имеется штукатурка размерами 50 на 50 см., что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>	
3.		9.21	ст.24 п.1	<p>Поверхность пола при входе в жилые комнаты №№ 25-32 имеет неровности в виде отверстий, размерами до 2 см., что не позволяет проведение качественной влажной уборки, что не соответствует требованиям раздела 9 п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</p>	80,81,83
4.		9.22	ст.24 п.1	<p>В холле и коридоре 1 этажа учреждения отсутствует облицовка на высоту не менее 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, так поверхность стен на всю высоту покрыта жидкими обоями с характерной рифленой поверхностью, накапливающей пыль, что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>	85,

5.		9.24	ст.24 п.1	<p>В коридоре используется мягкая мебель - диваны с покрытием из кожзаменителя. В углах 3 диванов имеются повреждения в поверхности. Съемные чехлы, пригодные для их стирки не используются. Что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>	ЧМ
6.	<p>За 2024 г. выписаны 15 человек, из них 11 человек выписаны в поликлинику и 4 человека в стационар. За 2025 выписаны 3 человека, из них 1 человек в поликлинику и 2 человека в стационар.</p> <p>- зацези. - смерть - военика - этик забавил.</p>	9.47	ст.24 п.1	<p>Юридическим лицом после выписки (смерти) проживающих не обеспечена обработка постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере. Так ША.Н. 17.09.1951 г.р. - выписана 18.07.2024 г., Сведений о проведении обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере, запрошенные п. 11, п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 13.02.2025 г. № 66-14-15/07-685-2025 не предоставлены. Что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, протермической очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования средств индивидуальной защиты с учетом инструкции по применению концентрированных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Для профилактической дезинфекции не применяются формалиновые и альдегидсодержащие средства.</p>	101,102 101

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 19.02.2025 г. № б/н. (Итого 15 человек нарушили)
- 2) Протокол отбора проб и образцов от 19.02.2025 г. № б/н.

Приложение № 1 Фототаблица.

Рис. 1 Фото вентилятора в прачечной

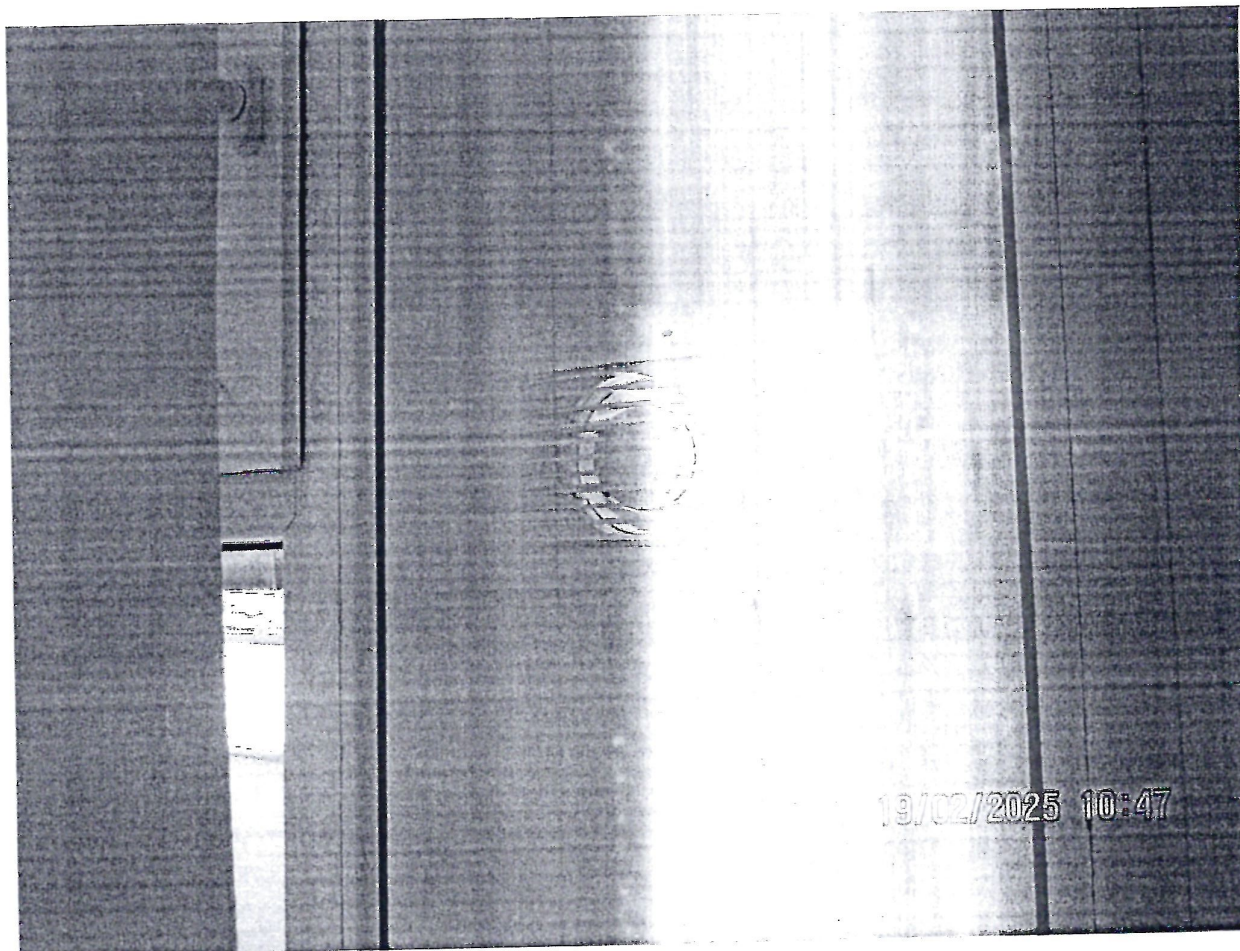


Рис. 2 фото щелей между стеной и полом в изоляторе

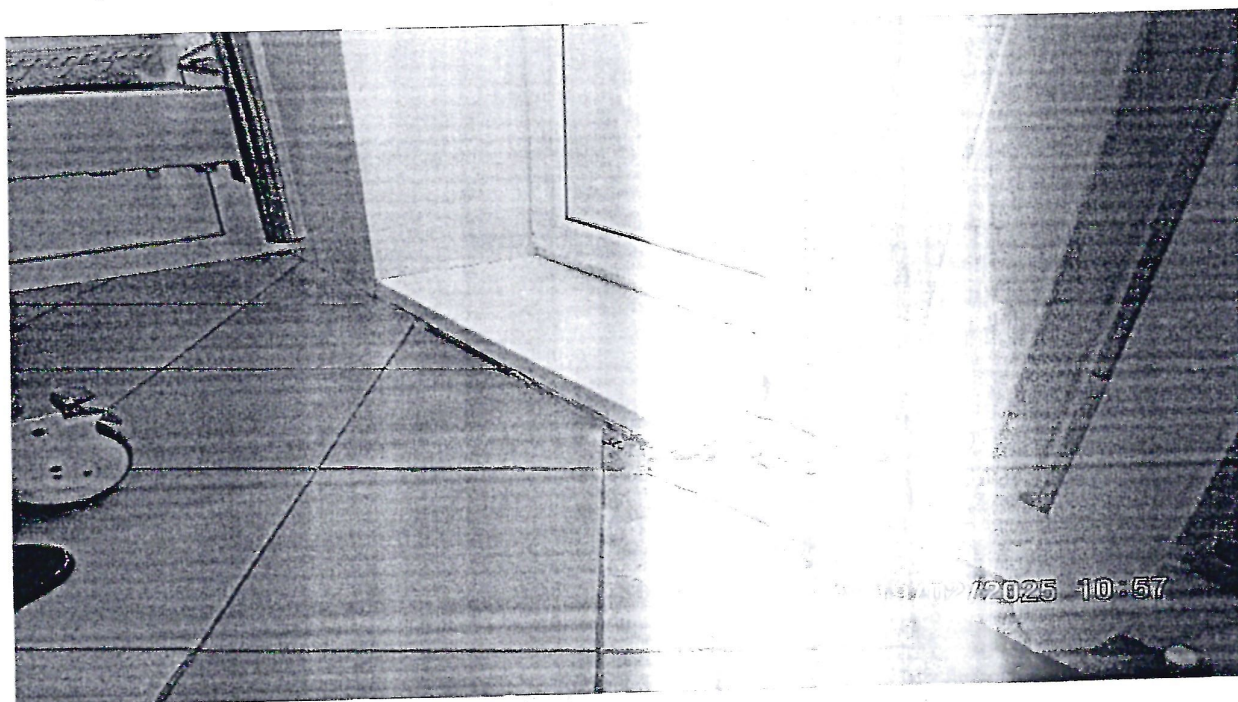


Рис. 3 Фото отсутствия отделки стены за системой остекления и балюстраде.

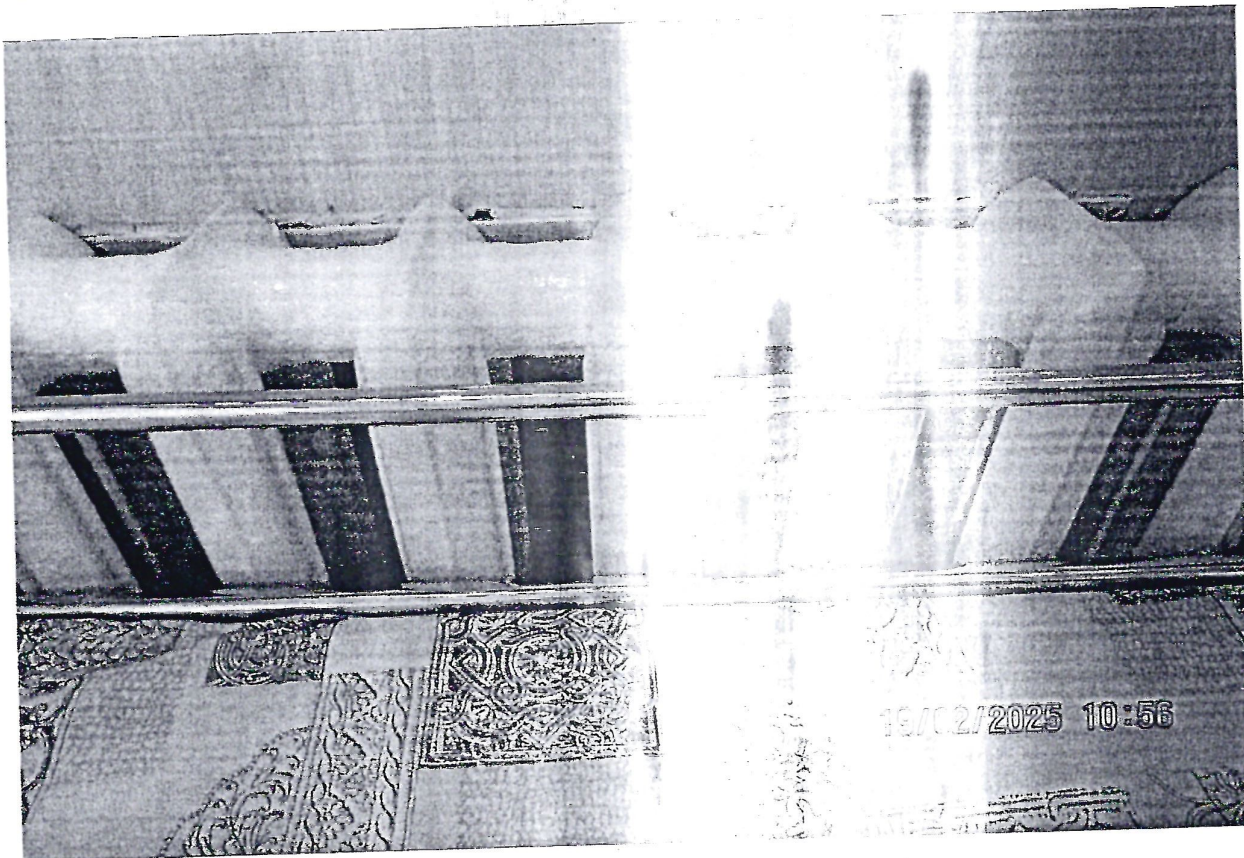


Рис. 4 Фото отсутствие отделки на высоту не менее 1,8 м от финишными материалами поверхности холла и коридора 1 этажа

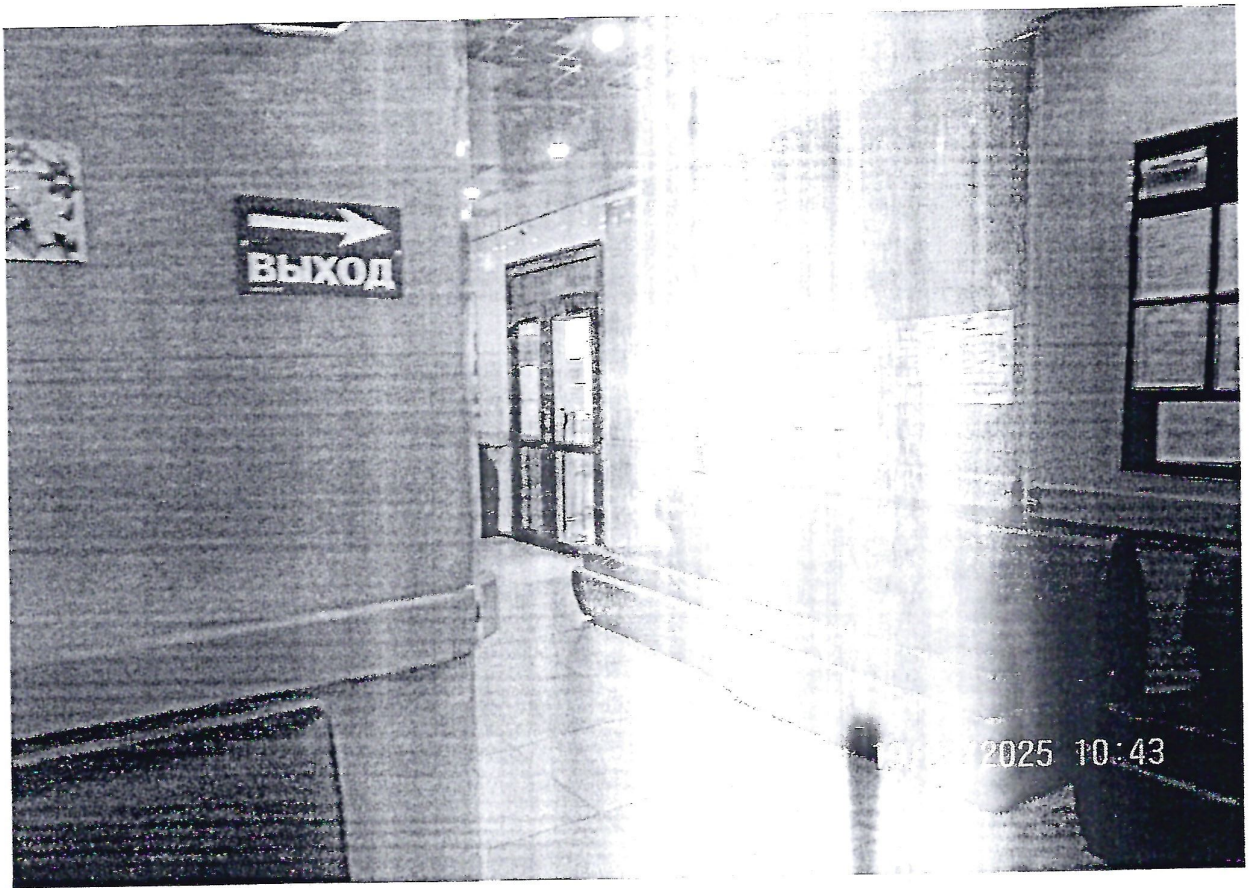


Рис. 5 Неровности пола у входа в жилые помещения №14-31



Рис. 6 Отсутствие чехлов у мягкой мебели, наличие повреждений в области поверхности мягкой мебели.

