

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области, 620075, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,

тел (343) 346-12-08

(наименование территориального органа МЧС России)

(gu@mchs96.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР,

г.Первоуральск, ул.Строителей, 13, тел. 24-02-30

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-pervouralsk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический интернат".

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа
Староуткинск по пожарному надзору от «18» января 2019г. № 6, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «09» часов 00 мин
«01» февраля 2019 г. по «10» ч 00 мин. «18» февраля 2019г. проведена проверка
Инспектором ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы
Ходжибаевым Русланом Ильдусовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
прилегающей территории, зданий и помещений ГАСУ СО Свердловской области
"Билимбаевский психоневрологический интернат" расположенный по адресу: ГО
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заместителем директора ГАСУ СО Свердловской области "Билимбаевский
психоневрологический интернат" Шиловским А.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.61.	01.02.2020г.	
2.	В помещении №37 по техническому	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46,	01.02.2020г.	

	паспорту установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6ч. Устранить нарушение.	ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.08.02-89* п.1.82		
3.	Система оповещения людей о пожаре в здании административно - спального корпуса выполнена отдельно, что не обеспечивает подачу световых и речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей, а также уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 84.	01.02.2020г.	
4.	Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании административно - спального корпуса находится в не исправном состоянии. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.61	01.02.2020г.	
5.	Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании столовой находится в не исправном состоянии. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 61.	01.02.2020г.	
6.	В здании столовой помещении обеденного зала (№9 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64. НПБ 110-03 п.п. 3, 4. НПБ 88-2001 п. 12.16.	01.02.2020г.	
7.	Помещение бытовой комнаты (№21 по техническому паспорту) здании хозяйственного корпуса не защищено дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64. НПБ 110-03 п.п. 3, 4. НПБ 88-2001 п. 12.16.	01.02.2020г.	
8.	В складском помещении (№39 по техническому паспорту) здании хозяйственного корпуса отсек потолка шириной более 0,75м, ограниченный строительными конструкциями (балка) более 0,4 м не защищен дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 88-2001 п. 12.16, 12.20	01.02.2020г.	
9.	В складском помещении (№40 по техническому паспорту) здании хозяйственного корпуса отсек потолка шириной более 0,75м, ограниченный строительными конструкциями (балка) более 0,4 м не защищен дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 88-2001 п. 12.16, 12.20	01.02.2020г.	
10.	В складском помещении (№42 по техническому паспорту) здании	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-	01.02.2020г.	

	хозяйственного корпуса отсек потолка шириной более 0,75м, ограниченный строительными конструкциями (балка) более 0,4 м не защищено дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 88-2001 п. 12.16, 12.20		
11.	Складское помещение (№26 по техническому паспорту) здания хозяйственного корпуса не защищено дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64. НПБ 110-03 п.п. 3, 4. НПБ 88-2001 п. 12.16.	01.02. 2020г.	
12.	В складском помещении (№26 по техническому паспорту) здании хозяйственного установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6ч. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.08.02-89* п.1.82	01.02. 2020г.	
13.	Помещение тамбура здания продуктового склада не защищено дымовыми пожарными извещателями. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64. НПБ 110-03 п.п. 3, 4. НПБ 88-2001 п. 12.16.	01.02. 2020г.	
14.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании административно - спального корпуса достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2005г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02. 2020г.	
15.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании спального корпуса №2 достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2007г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02. 2020г.	
16.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании спального корпуса №3 достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2005г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02. 2020г.	
17.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании столовой достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2007г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02. 2020г.	
18.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании проходной достигли предельного состояния срока	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02. 2020г.	

	службы. (год монтажа 2008г.) Устранить нарушение.			
19.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании столярной мастерской достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2008г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02.2020г.	
20.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гаража достигли предельного состояния срока службы. (год монтажа 2008г.) Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7).	01.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,


Шалинского ГО. ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Ходжибаев Руслан Ильдусович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» 02 2019 г.

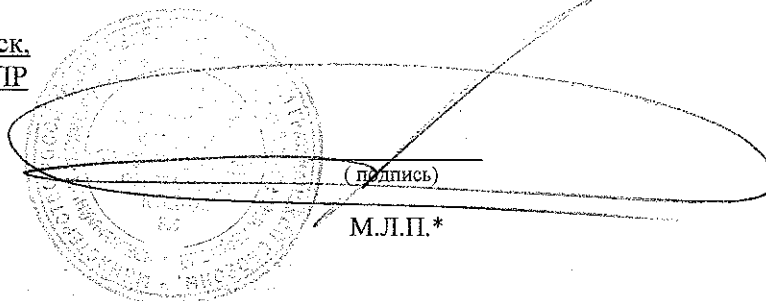

С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Борисова Лариса Борисовна - директор ГАСУ СО Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический интернат"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» 02 2019 г.

✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99