

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО  
624860, Свердловская область, г. Камышлов; ул. Карла Маркса, 54  
тел. (34375) 2-06-83

### **Предписание № 114/1/30**

• **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Старыгина Олега Алексеевича от «12» октября 2021 года № 114 в период с 13 ч. 00 мин. «14» октября 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «26» октября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) *Главным государственным инспектором Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору Старыгиным Олегом Алексеевичем;*
- 2) *Государственным инспектором Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору Смирнова Наталья Леонидовна*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" (ИНН 6613005560; ОГРН 1026601074422), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" (ИНН 6613005560; ОГРН 1026601074422), 624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатынское, ул. Чапаева, 17

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 624843, Свердловская обл., Камышловский район, с. Скатынское, ул. Чапаева, 17

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: и.о. зам. директора Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" Гаврильченко Ольгой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).


Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
<b>Общие требования</b>				
1	В комнате №1 звуковые сигналы СОУЭ выполнять обеспечивающими уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п. 4.2 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;" табл. 1 СП 51.13130.2011 "Защита от шума"	16.09.2022	
2	На объекте защиты установить эвакуационное освещение с работой в круглосуточном режиме или его автоматическим включением при отключении рабочего освещения.	п. 23, п. 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; §5 п.4 СНИП II-V.6 глава II –V.6 «Искусственное освещение»; п. 7.22, п. 7.23 СНИП II- Л.4-62.	16.09.2022	
3	На объекте защиты размеры эвакуационного пути (коридора в левой части здания ) привести в соответствие с размерами по высоте и ширине.	п. 23, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.4; СП 1.13130.2020 "Эвакуационные	16.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Должностное (ые) лицо (а) органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор:

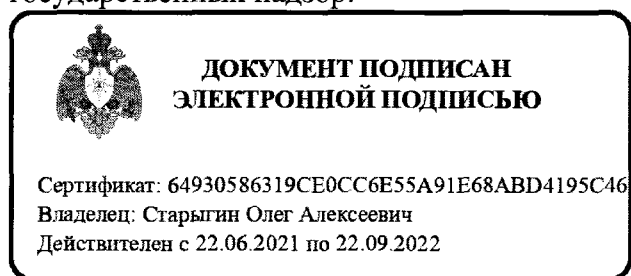

(подпись)

Главный государственный инспектор Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО – начальник ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области О.А. Старыгин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

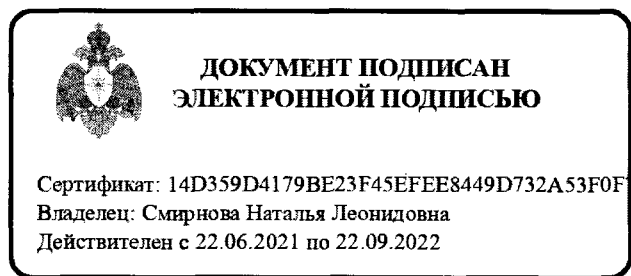

(подпись)

Государственный инспектор Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО – старший ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Н.Л. Смирнова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

26" октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" Мотыцкая В.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"26" октября 2021 г.

